أماكن الانتظار
محطة التمريض والكادر الطبي
محلات بيع الهدايا
فصل واستمرارية الممرات
أبواب الممرات

في المستشفيات وفق متطلبات كود البناء السعودي







اعداد

المهندس /سلمان بن علي القحطاني

@salman2546

أماكن الانتظار
SBC-201 /407.2.1



يُسمح أن تفتح أماكن الانتظار وما شابهها على الممرات وتُنشأ كما هو مطلوب للممرات عندما تتوفر الشروط التالية :

1- لايجوز استعمال هذه الأماكن للنوم أو العلاج أو أي استعمالات خطرة .

2- أن تكون أماكن الانتظار مزودة بكواشف دخان .

3- أن يكون الممر الذي تفتح فيه أماكن الانتظار داخل قطاع الدخان مغطى بنظام كشف حريق آلي أو أن يكون قطاع الدخان الذي يوجد فيه الممر وأماكن الانتظار محمي بمرشات حريق سريعة الاستجابة .

4- ألا تُعيق أماكن الانتظار الوصول للمخارج .

محطة التمريض والكادر الطبي
SBC-201 / 407.2.2



يُسمح لمحطة التمريض والموظفين المشرفين والكادر الطبي وما شابهها أن تُفتح مباشرة على الممرات وأن يتم إنشاؤها بما هو متطلب للممرات (أي باعتبارها جزء من الممر)

محلات بيع الهدايا
SBC-201 /407.2.4



يسمح لمحلات بيع الهدايا في المستشفيات أن تُفتح مباشرة على الممرات على ألا تزيد مساحة المحل عن 46 متر مربع وأن يتم إنشاؤها بما هو متطلب للممرات


فصل واستمرارية الممرات
SBC-201/ 407.2



يجب أن تكون الممرات مستمرة وتصل بين المخارج وأن تكون محمية بقواطع مانعة لمرور الدخان (ولا يشترط أن تكون مقاومة للحريق في حال الحماية بالمرشات) .

أبواب الممرات

SBC-201/ 407.3.1

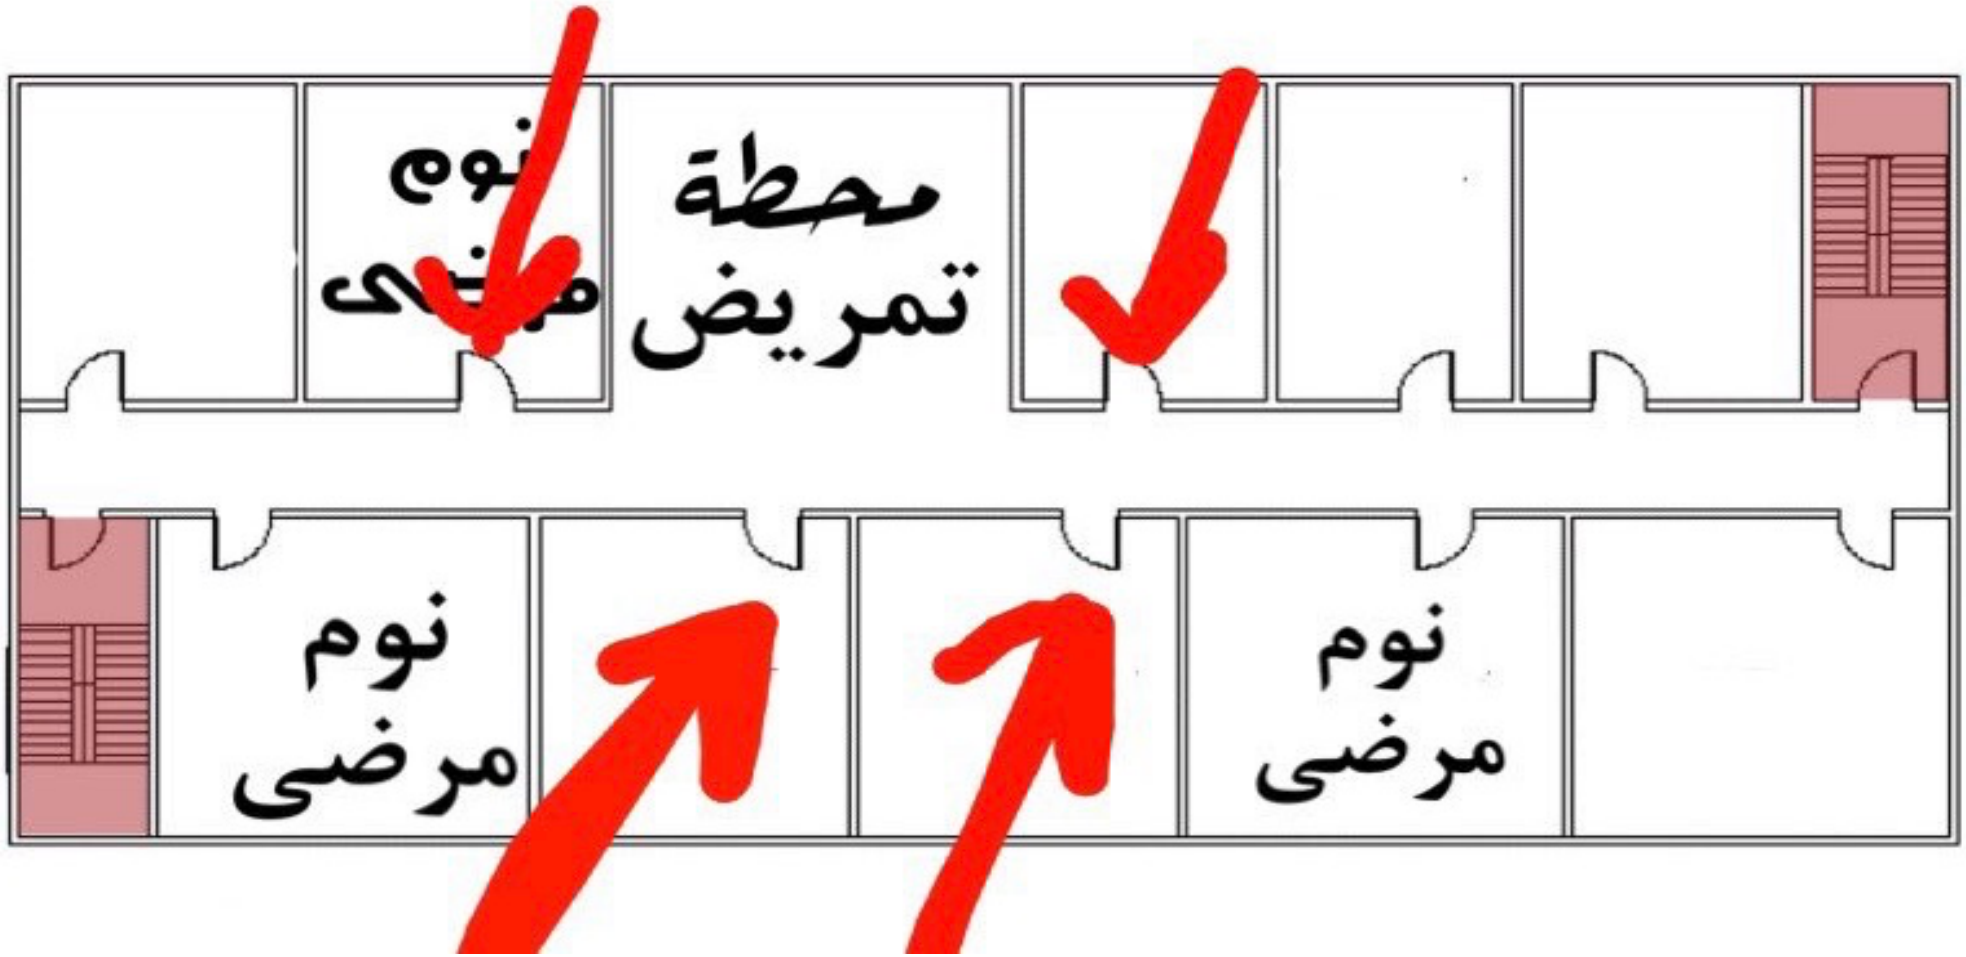

متطلبات أبواب الممرات
SBC-201/ 407.3.1



لا يشترط تركيب رداد أو وسيلة
اغلاق ذاتي لهذه الأبواب



يجب توفر مزلاج لتثبيت الباب
عند اغلاقه



أن تكون مانعة لانتشار الدخان ولا
يتطلب توفر أي درجة مقاومة للحريق



لا يسمح بتركيب المزلاج الأسطواني
على هذه الأبواب



يمنع وجود فتحات تهوية في هذه
الأبواب



@salman2546