

Обустройство
системы антиобледенения на лестницах,
банк «Санкт-Петербург»,
г.Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-т 64.



Где Мороза Нет!

НАИМЕНОВАНИЕ: Система антиобледенения лестничных маршей.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Малоохтинский пр-т 64

ДАТА РАБОТ: 2018 год

ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА: 105м²

СИСТЕМА ЕСО ONDOL

КОЛИЧЕСТВО СТЕРЖНЕЙ: 120 шт

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 23 кВт/ч


КОЛИЧЕСТВО ЗОН: 1 шт

МАКСИМАЛЬНАЯ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МОЩНОСТЬ: 23 кВт/ч

СРЕДНЕСУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: 45Вт/ч на м²





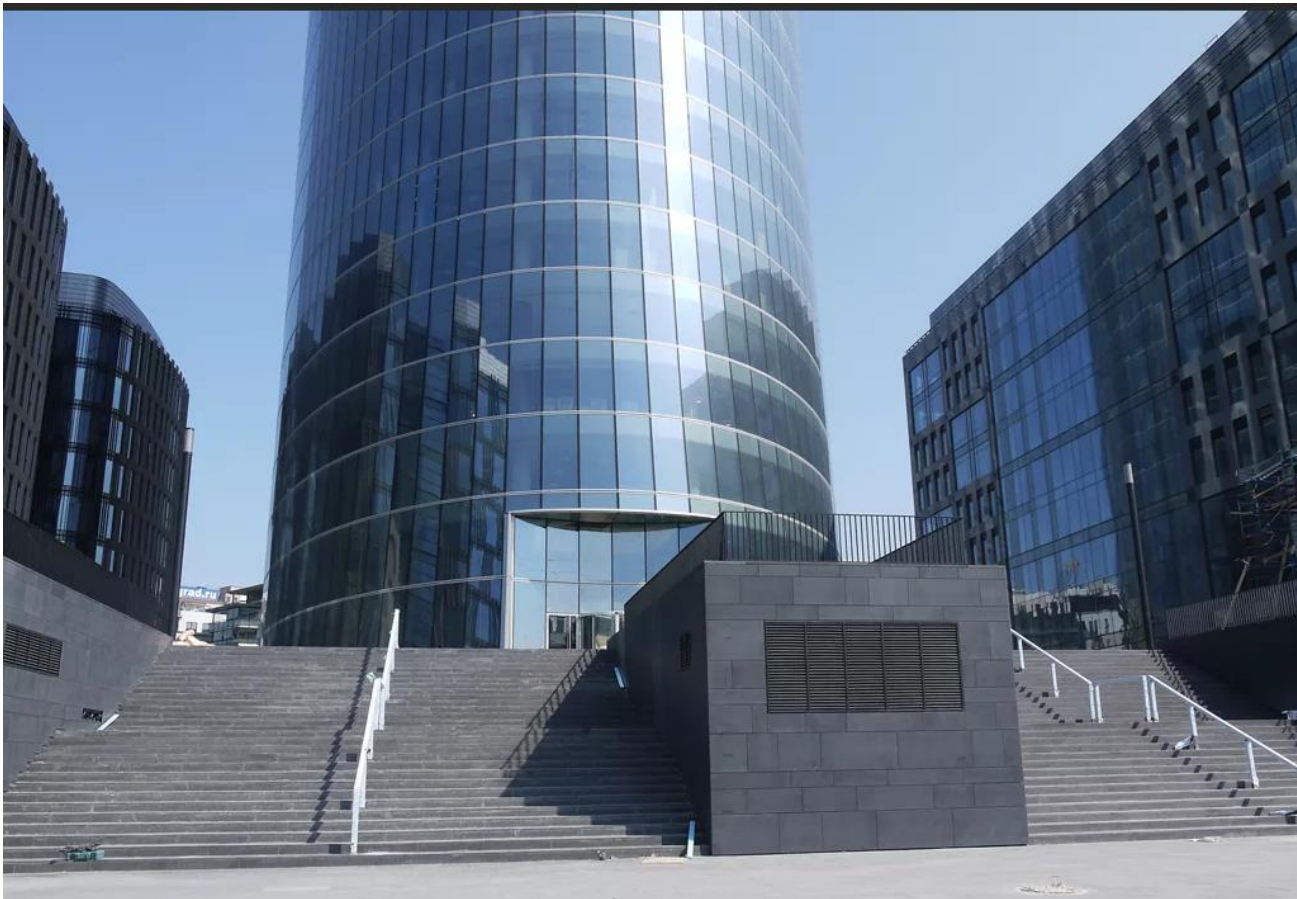

Проблематика:

- Климатические условия Северо-запада.
- Срок службы системы при высокой нагрузке.
- Нет возможности обслуживать систему.
- Важна эффективность системы антиобледенения (низкий расход электроэнергии)

Выполнение работ

- Разработка проекта, составление сметы – 1 день.
- Стоимость комплектующих для полного монтажа системы отопления Eco Ondol – 657 000 рублей.
- Стоимость монтажных работ – 85 000 рублей.
- Срок выполнения монтажных работ системы отопления Eco Ondol – 2 дня
- Система автоматики щит управления ,с подключением через метеостанцию.
- Расчётная максимальная потребляемая мощность системы при внешней t воздуха -10°C 3402 кВт/ч в мес.
- Фактическая потребляемая мощность системы в январе 2018 года – 2800 кВт/ч.